


Vojens Fjernvarme a.m.b.a.


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2024


Vedvarende energi

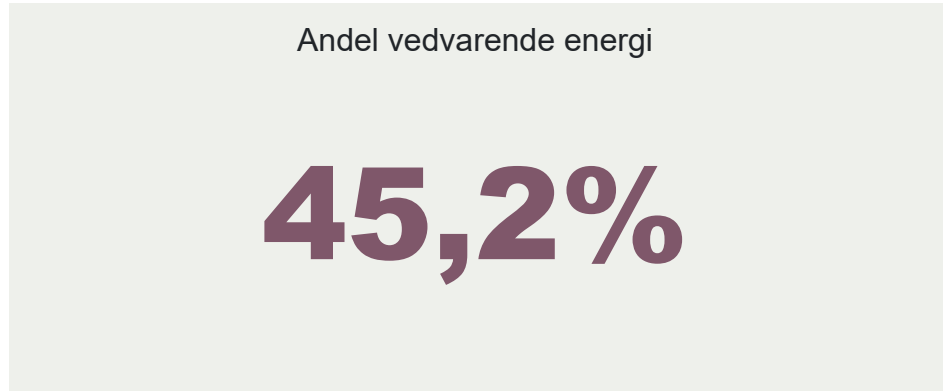

Rangering - CO₂ udledning

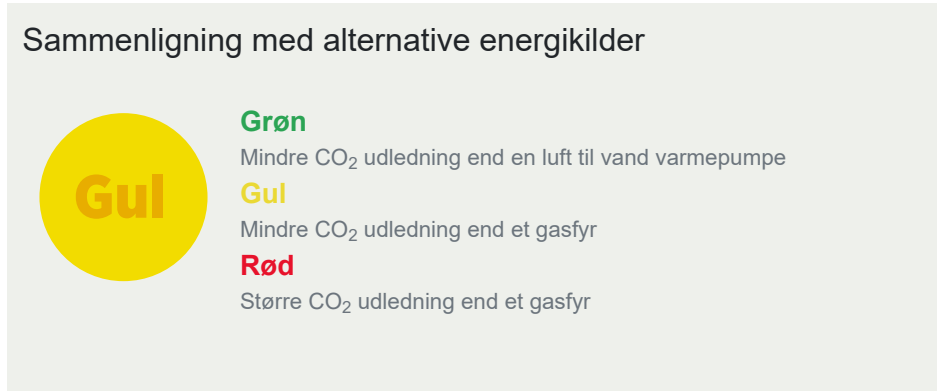

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

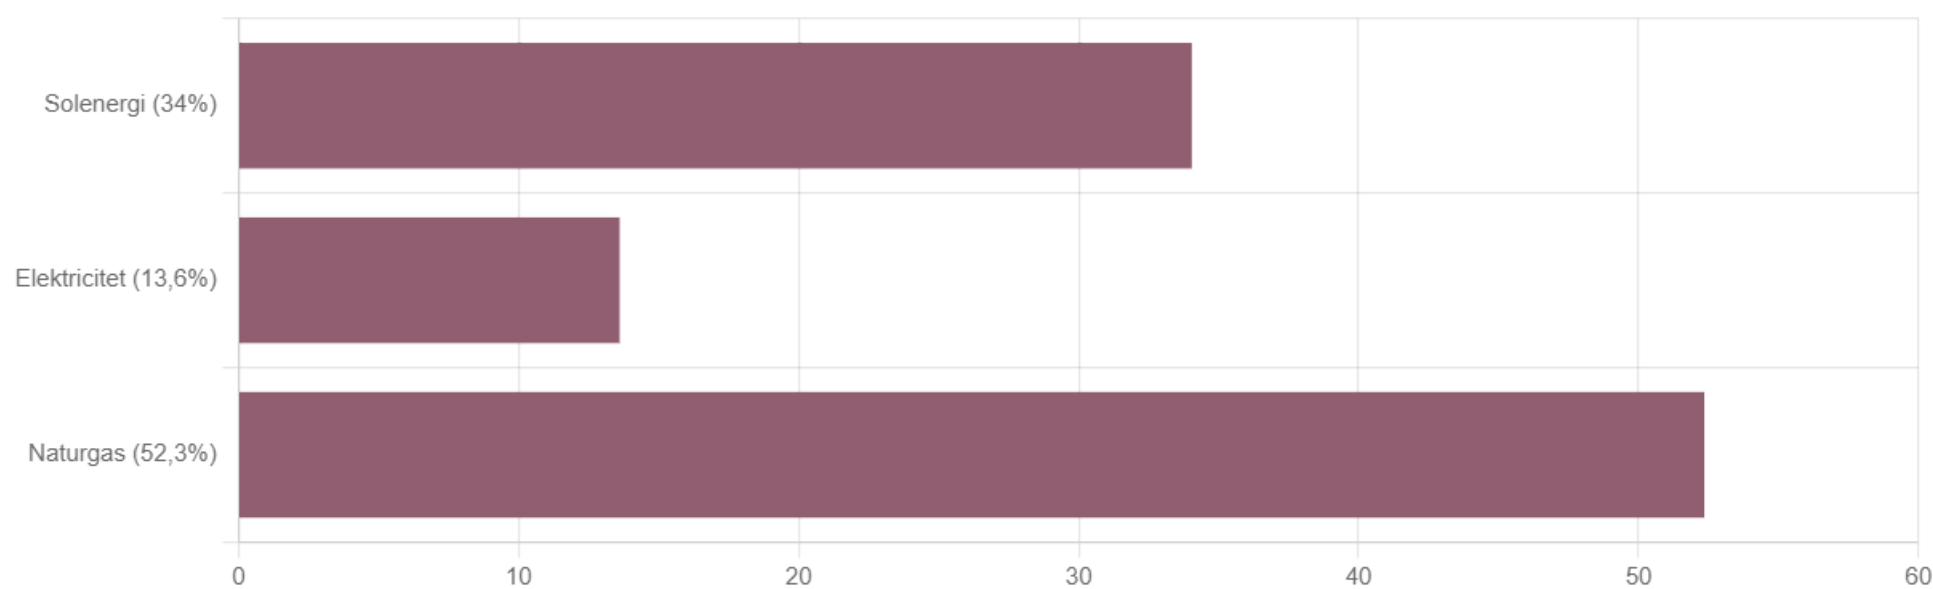

Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	38,9 kg/GJ	139,9 g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	55,7 g/GJ	200,5 mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,6 g/GJ	2,2 mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	40,6 kg/GJ	146,1 g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	1,3 g/GJ	4,7 mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	36,2 g/GJ	130,3 mg/kWh
CO (Kulilte)	24,1 g/GJ	86,8 mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	12,1 g/GJ	43,6 mg/kWh
Partikler (TSP)	0,7 g/GJ	2,5 mg/kWh

Kontaktoplysninger

Vojens Fjernvarme a.m.b.a.
CVR: 28032617
Tingvejen 47 | 6500 Vojens
+45 74 54 29 01 | vojensfjernvarme@mail.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.